

Client : Sables Thouin inc. (Les)	Dossier : 02103334.000-0100-0101
Projet : Services Techniques; Essais de laboratoire (Sables Thouin)	Réf. client :
Endroit :	Rapport n° : 10 Rév. 0
	Page 1 de 1

Échantillonnage

N° d'échantillon : 10
N° d'échantillon client : 1-39
Type de matériau : Enviro-Septic
Source première; ville : Les Sables Thouin inc.


Endroit échantillonné :

Spécification n° 3

Référence : Enviro))Septic
Usage : Sable filtrant
Calibre :
Classe :

Prélevé le : 2021-09-08
Par : le client
Reçu le : 2021-09-15

Analyse granulométrique (NQ 2501-025)

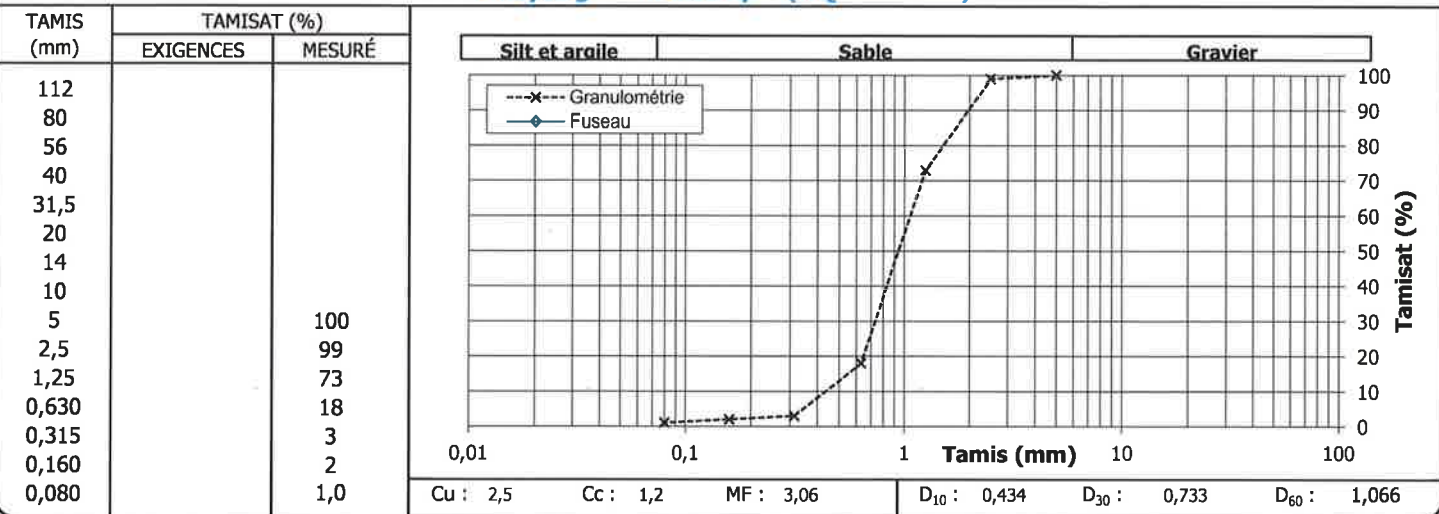

Masse vol. sèche maximale kg/m ³	Humidité optimale %	Retenu 5 mm %
--	------------------------	------------------

Proportions selon analyse granulométrique (%)

Cailloux :	0,0	Sable :	99,0
Gravier :	0,0	Silt et argile :	1,0

Autres essais

	Exigé	Mesuré
Diamètre nominal D10 (mm)	0,20 - 0,50	0,43
Coefficient d'uniformité Cu	max: 4,5	2,5
Particules < 0,080 mm (%)	0,0 - 3,0	1,0
Particules > 2,5 mm (%)	0 - 20	1

Remarques

Le prélèvement et le transport de l'échantillon ont été effectués par un représentant du client.

UN ASTERISQUE ACCOMPAGNE TOUT RÉSULTAT NON CONFORME À L'EXIGENCE SPECIFIÉE.

Préparé par : Claire Pelletier, Chef d'équipe
Date : 2021-09-21

Approuvé par : *C. Pelletier*
Claire Pelletier, Chef d'équipe
Date : 2021-10-04