

Client : Sables Thouin inc. (Les) **Dossier :** 02103334.000-0100-0101
Projet : Services Techniques; Essais de laboratoire (Sabres Thouin) **Réf. client :**
Endroit : . **Rapport n° :** 46 **Rév. 0**
Page 1 de 1

Échantillonnage


N° d'échantillon : 46
 N° d'échantillon client : 1-33
 Type de matériau : Épuration FDI
 Source première; ville : Les Sabres Thouin inc.
 Endroit échantillonné :

Spécification n° 6

Référence : FDI
 Usage : Filtre de désinfection
 Calibre :
 Classe :

Prélevé le : 2025-03-26
 Par : le client
 Reçu le : 2025-03-27

Analyse granulométrique (LC 21-040)

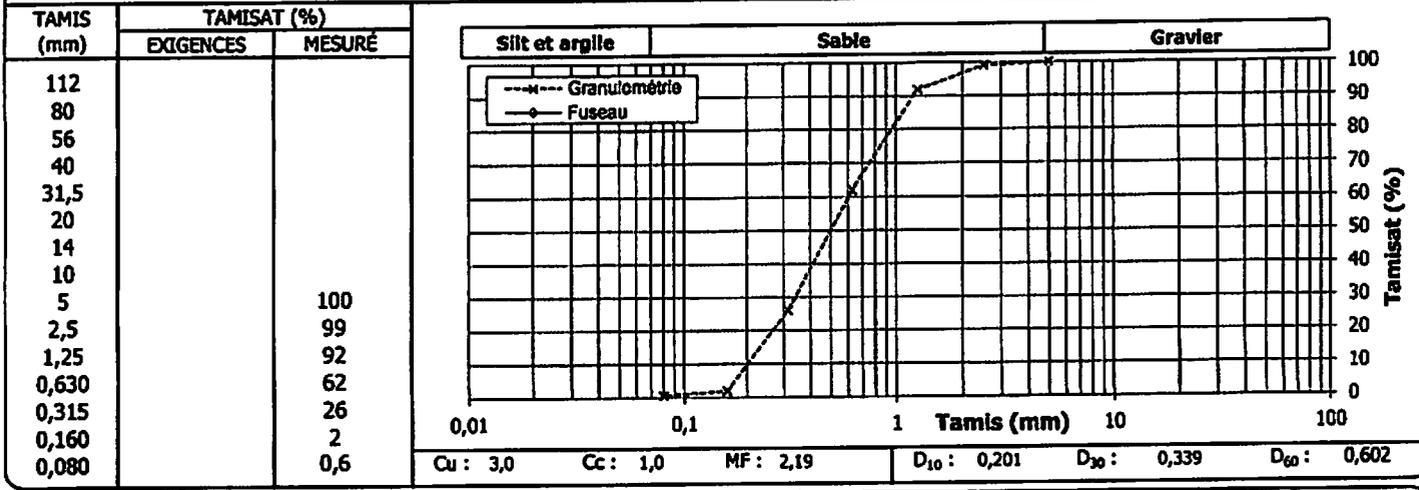

Masse vol. sèche maximale : kg/m³
 Humidité optimale : %
 Retenu 5 mm : %

Proportions selon analyse granulométrique (%)

Cailloux : 0,0 Sable : 99,4
 Gravier : 0,0 Silt et argile : 0,6

| Autres essais | Exigé | Mesuré |
|-----------------------------|-------------|--------|
| Diamètre nominal D10 (mm) | 0,15 - 0,45 | 0,20 |
| Coefficient d'uniformité Cu | max: 5,0 | 3,0 |
| Particule < 0,080 mm (%) | 0,0 - 4,0 | 0,6 |
| Particule > 2,5 mm (%) | 0 - 20 | 1 |

Remarques

Le prélèvement et le transport de l'échantillon ont été effectués par un représentant du client.

UN ASTERISQUE ACCOMPAGNE TOUT RESULTAT NON CONFORME A L'EXIGENCE SPECIFIEE.

Préparé par : Mersina Roumellotts, Chef d'équipe
 Date : 2025-04-01

Approuvé par : *C. Pellet*
 Claire Pelletier, Chargée de projet
 Date : 2025-04-01

Le rapport d'essais ci-présent ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite d'un responsable autorisé de Englobe Corp. Les résultats des essais effectués ne sont valables que pour l'échantillon décrit dans le présent rapport.